

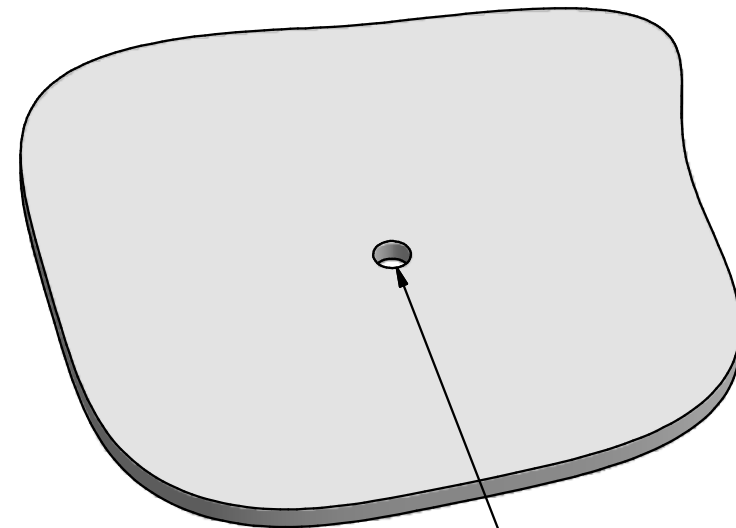
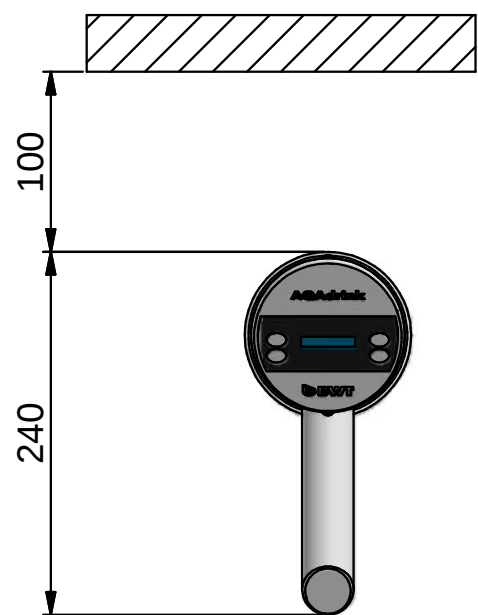


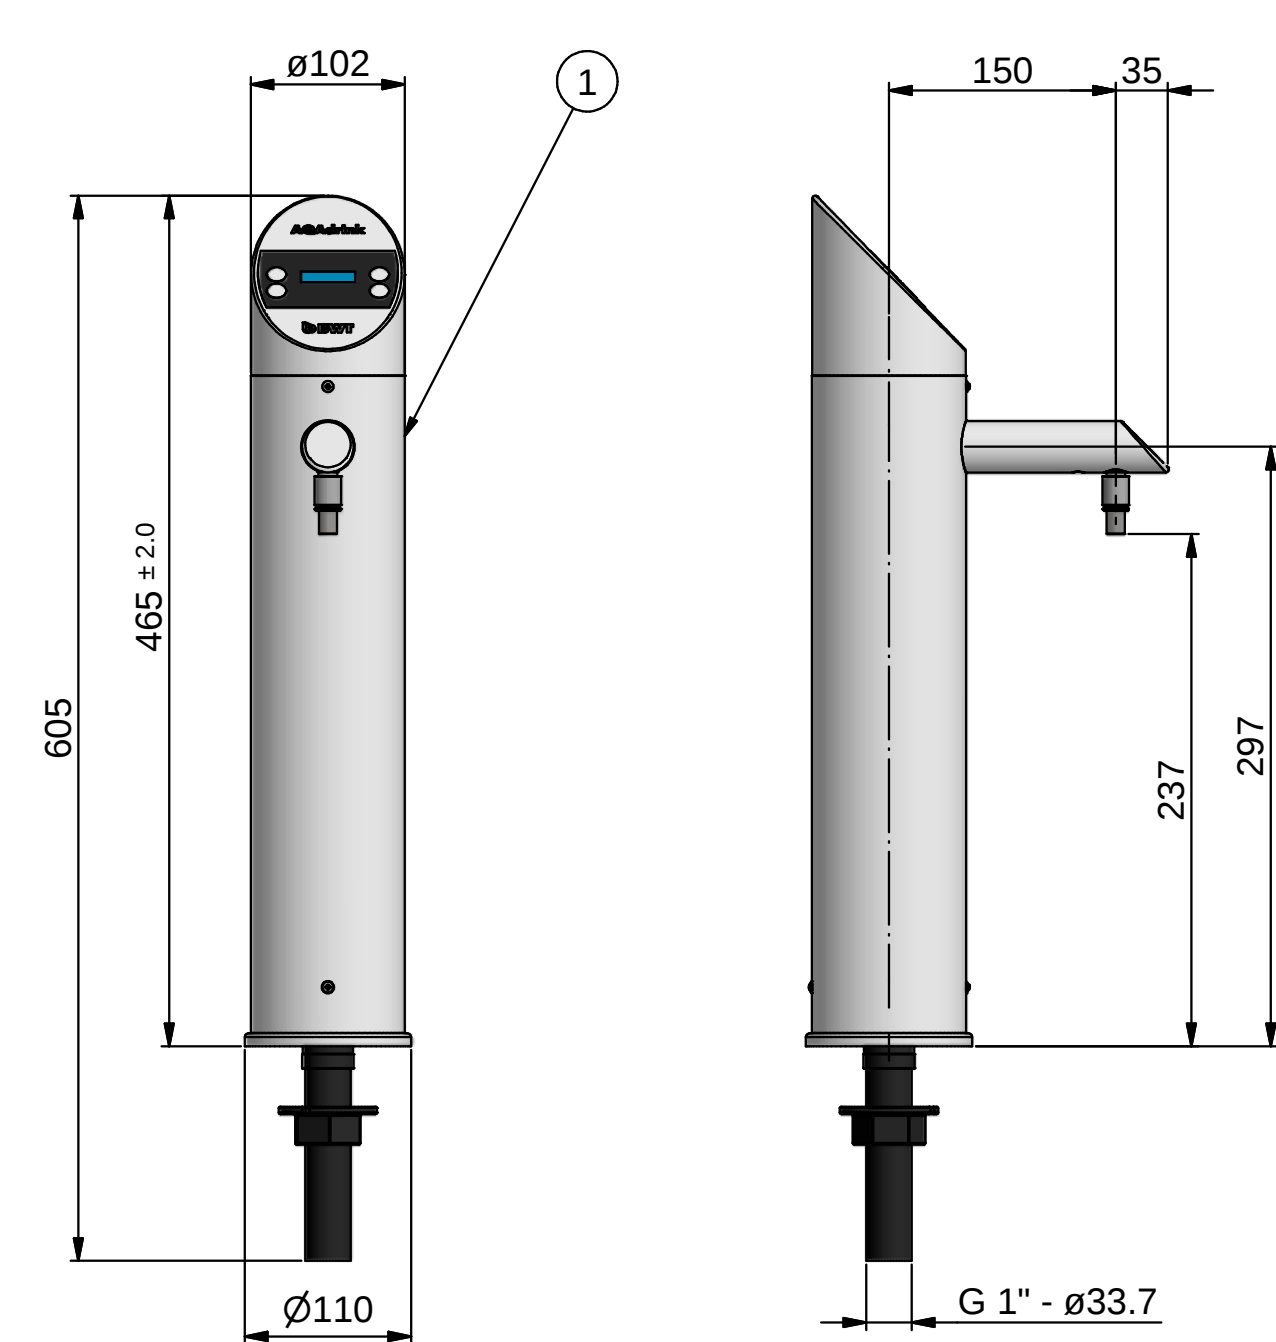




Die Aufnahme muss einen
Ø von 36 mm aufweisen.
Le mandrin doit avoir
un Ø de 36 mm.

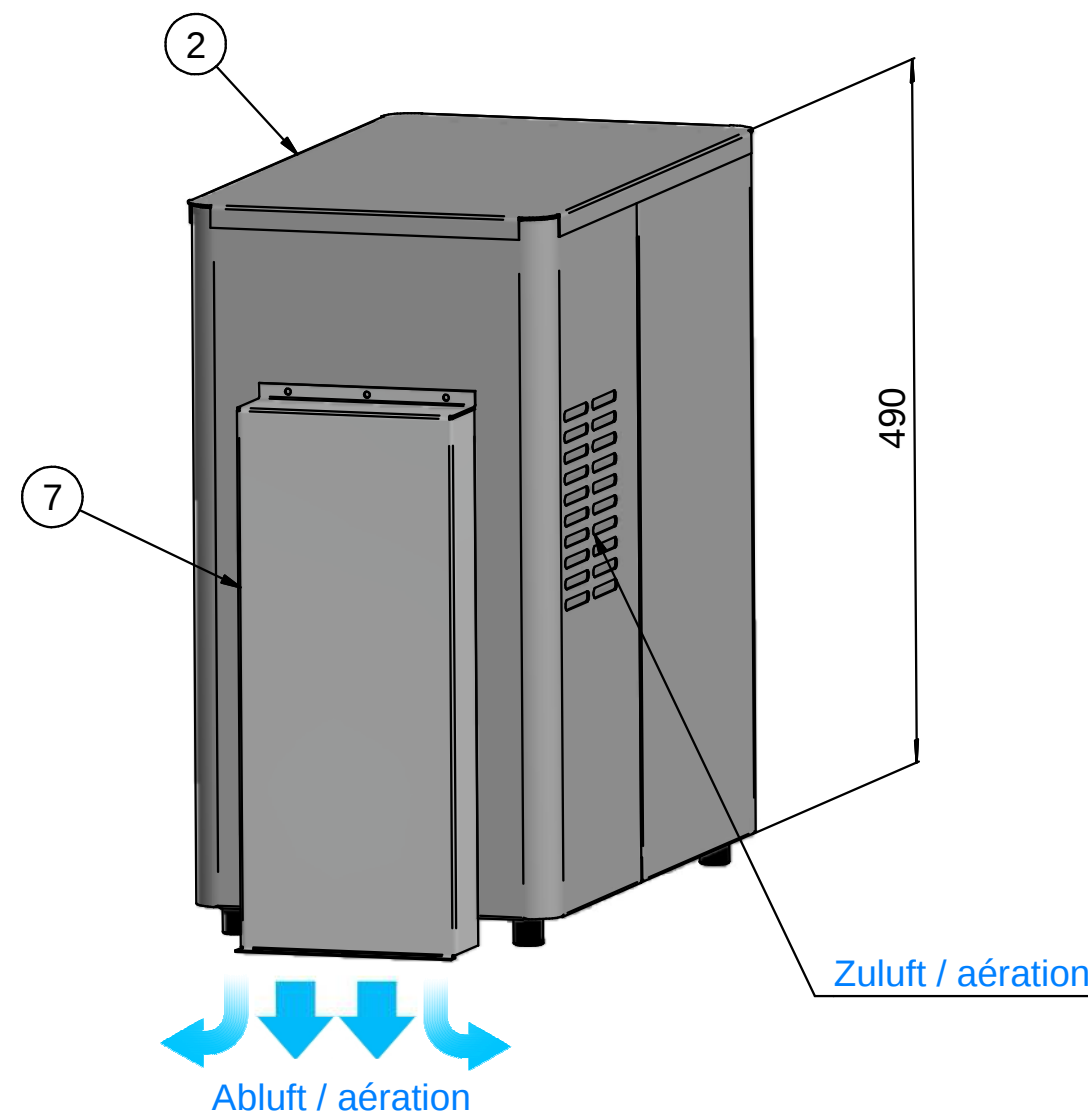

Beim Einbau des N50 ist eine ausreichende
Be- und Entlüftung vorzusehen! Minimum 400 cm2
Die Be- und Entlüftungsquerschnitte dürfen nicht
zugestellt werden.
Ausserdem müssen sie regelmässig von Staub
gereinigt werden.
Montage Wasserfilter ausserhalb Kühlaggregat.

Veuillez prévoir une sortie d'aération à l'emplacement
de l'appareil. Minimum 400 cm2
Par la suite, il faudra nettoyer régulièrement les
grilles d'aération.
Montage du filtre à eau en dehors unité
de refroidissement.

Wichtig! Important!
Mögliche Abluftvarianten
éventuelles variantes d'air d'échappement

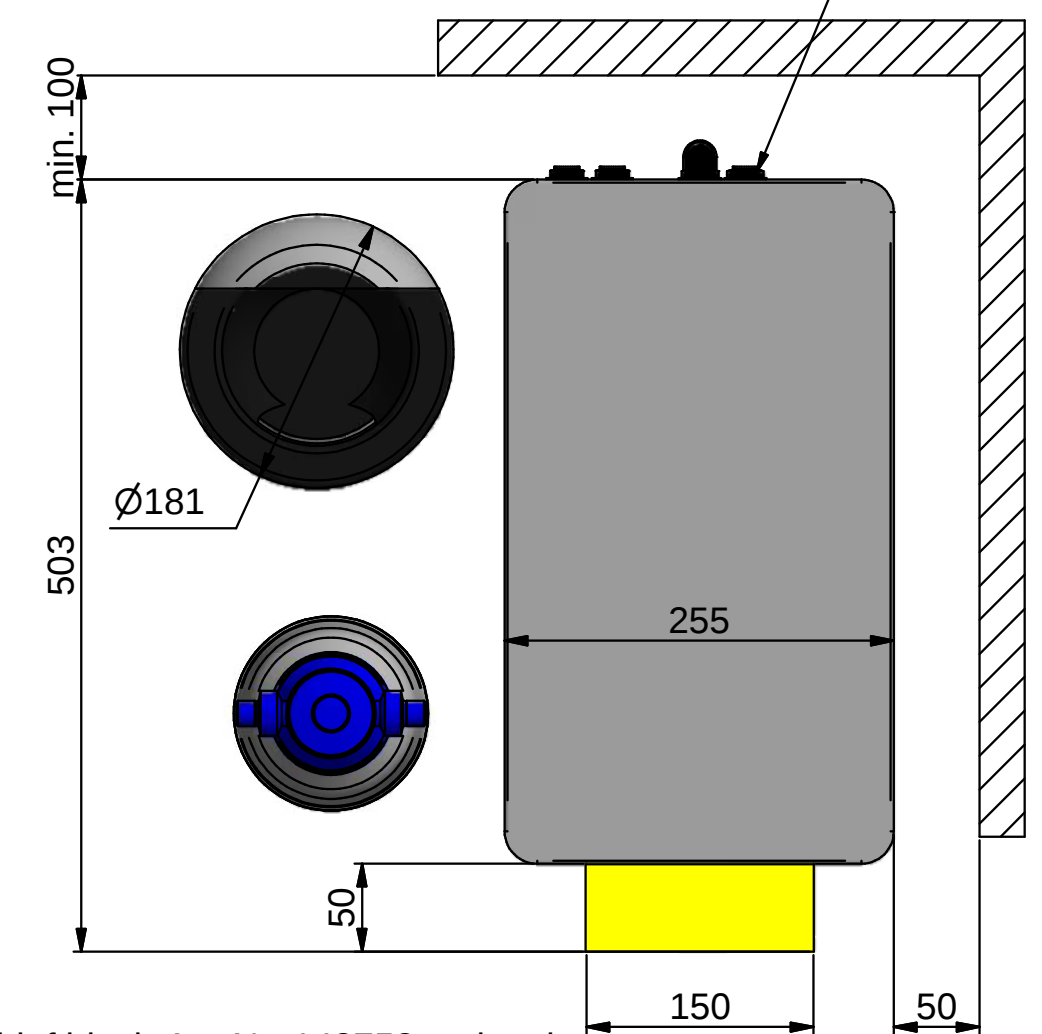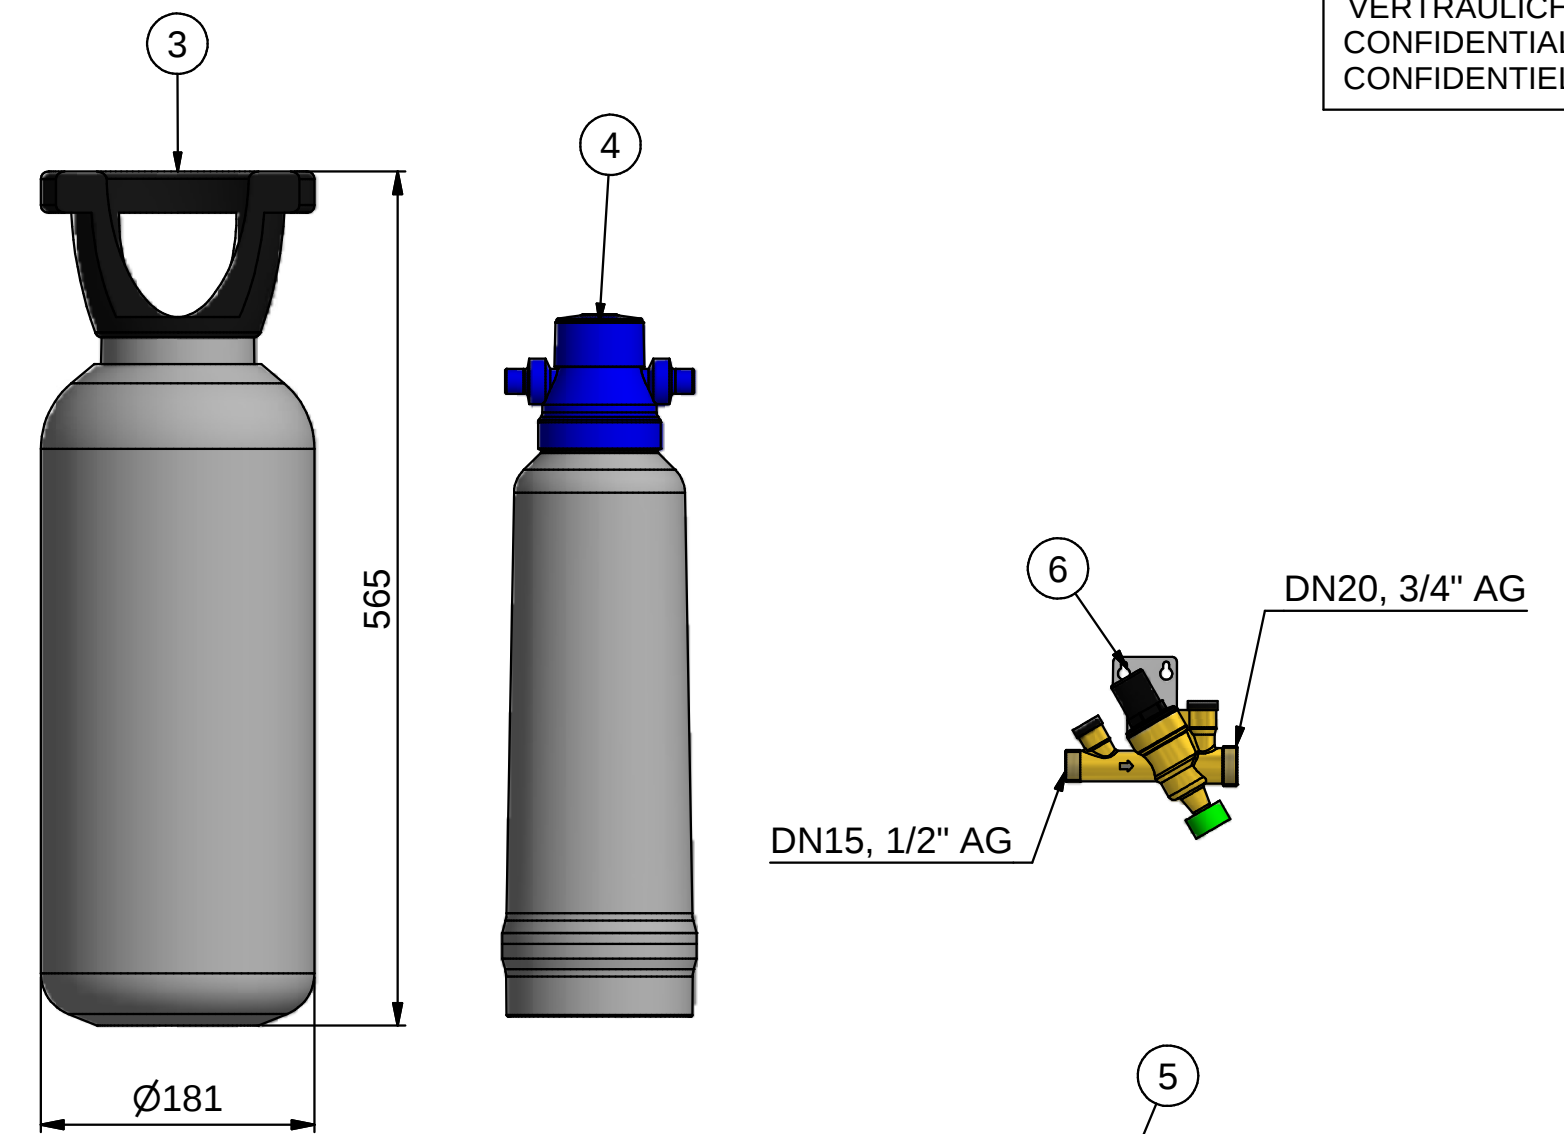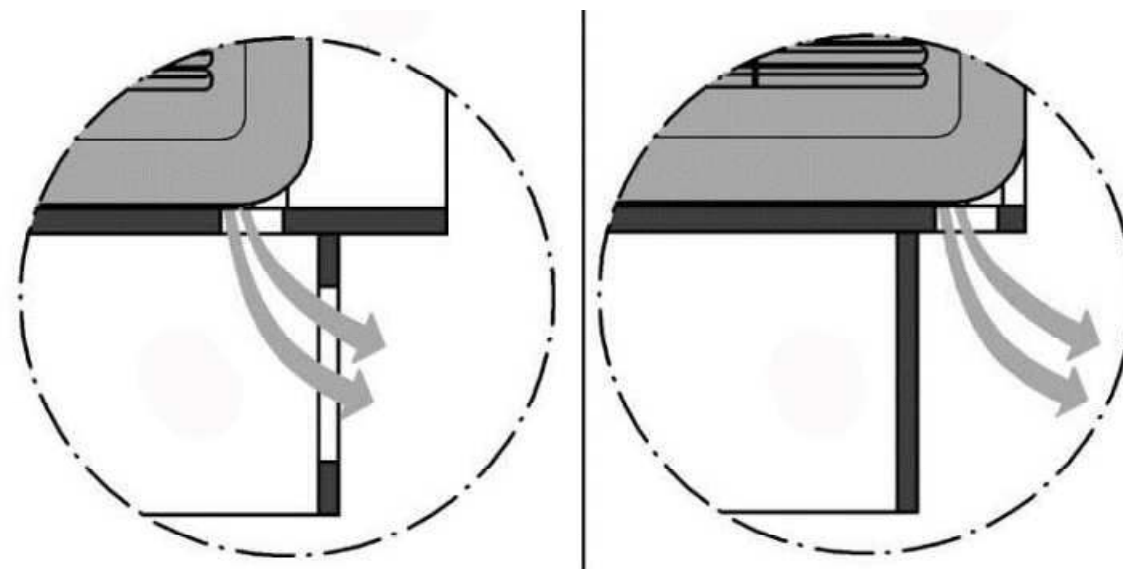

Abluftblech Art. Nr. 148753 optional

Allg. Toleranzen nach DIN ISO 2768-m

Revision				Datum / Date			Name			Bemerkung / Remark		
AQA drink Palaimon N50				Massstab / Scale			Auftrags Nr. / Project No.					
Massbild / Plan coté				A2			90-11679			0		
Format				Zeichnungs Nr. / Drawing No.			Revision					
Freigabe / Released				14.11.17			K-H. Köber			KHK		
Geprüft / Checked				14.11.17			L. Schmid			LUS		
Gezeichnet / Drawn				14.11.17			M. Ruiz			RM		
Filenname: 90-11679				Datum / Date			Name			Visum		
Art.Nr: 149560												

