

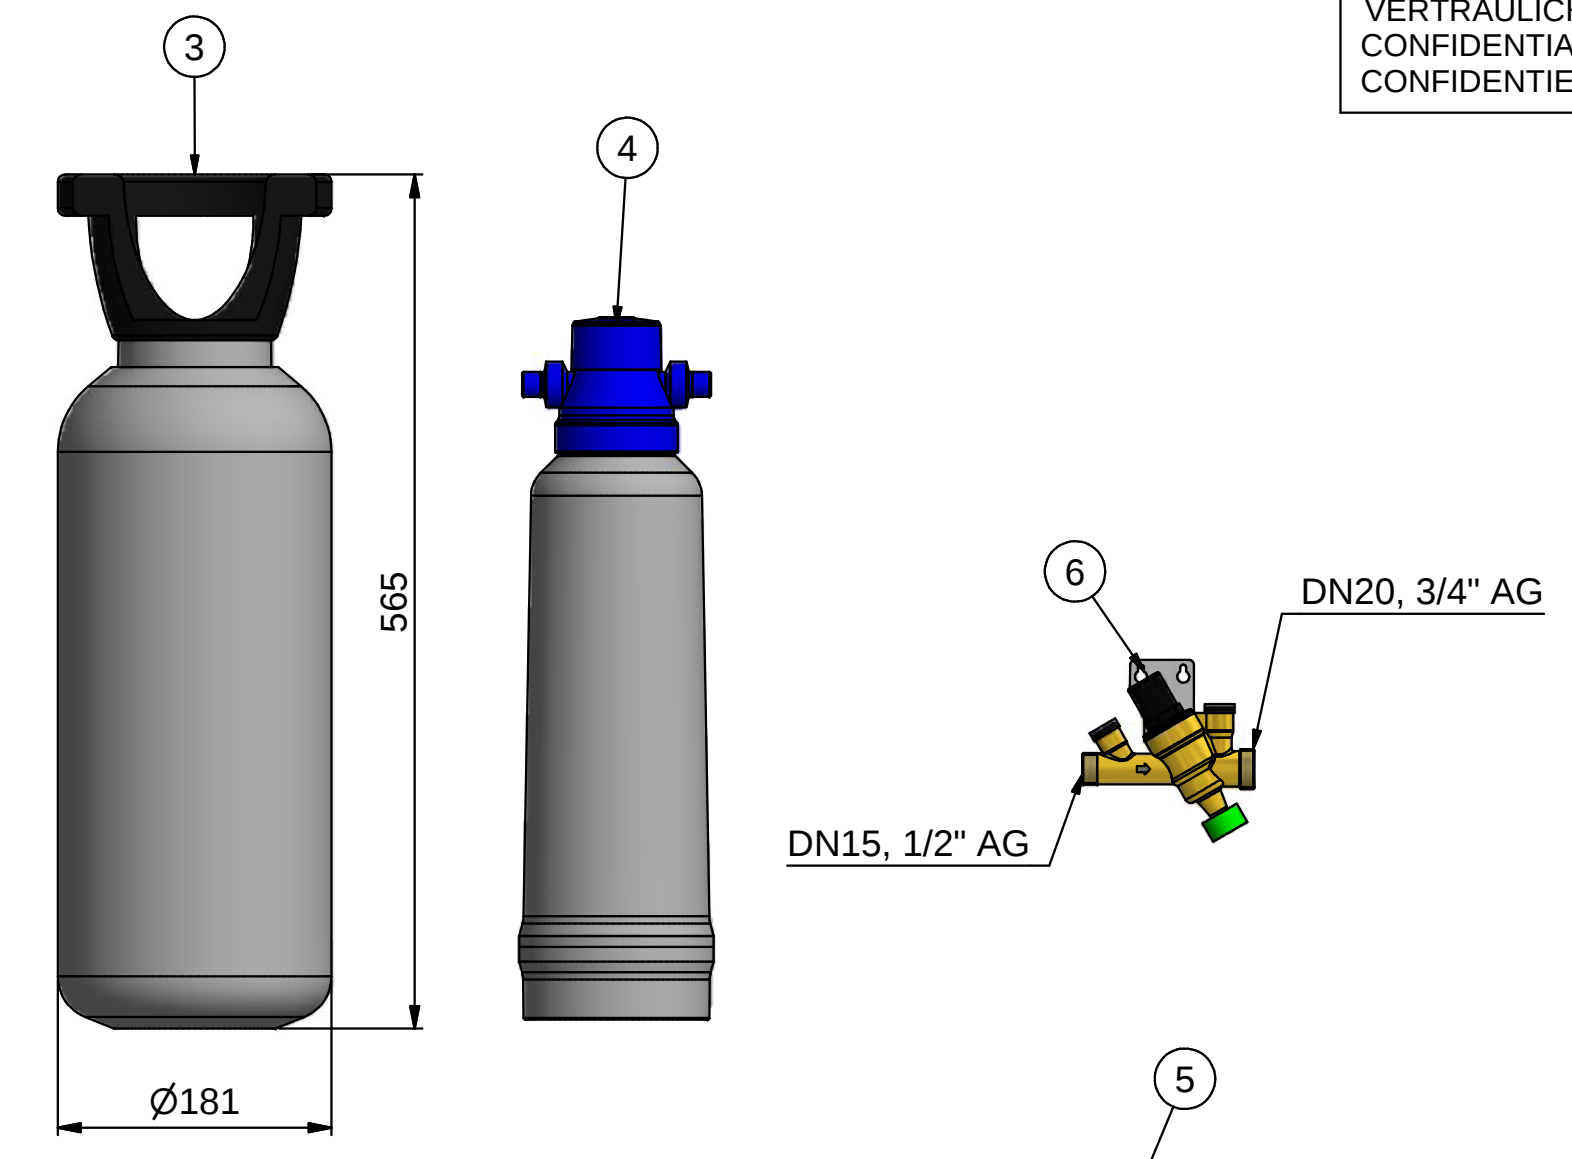
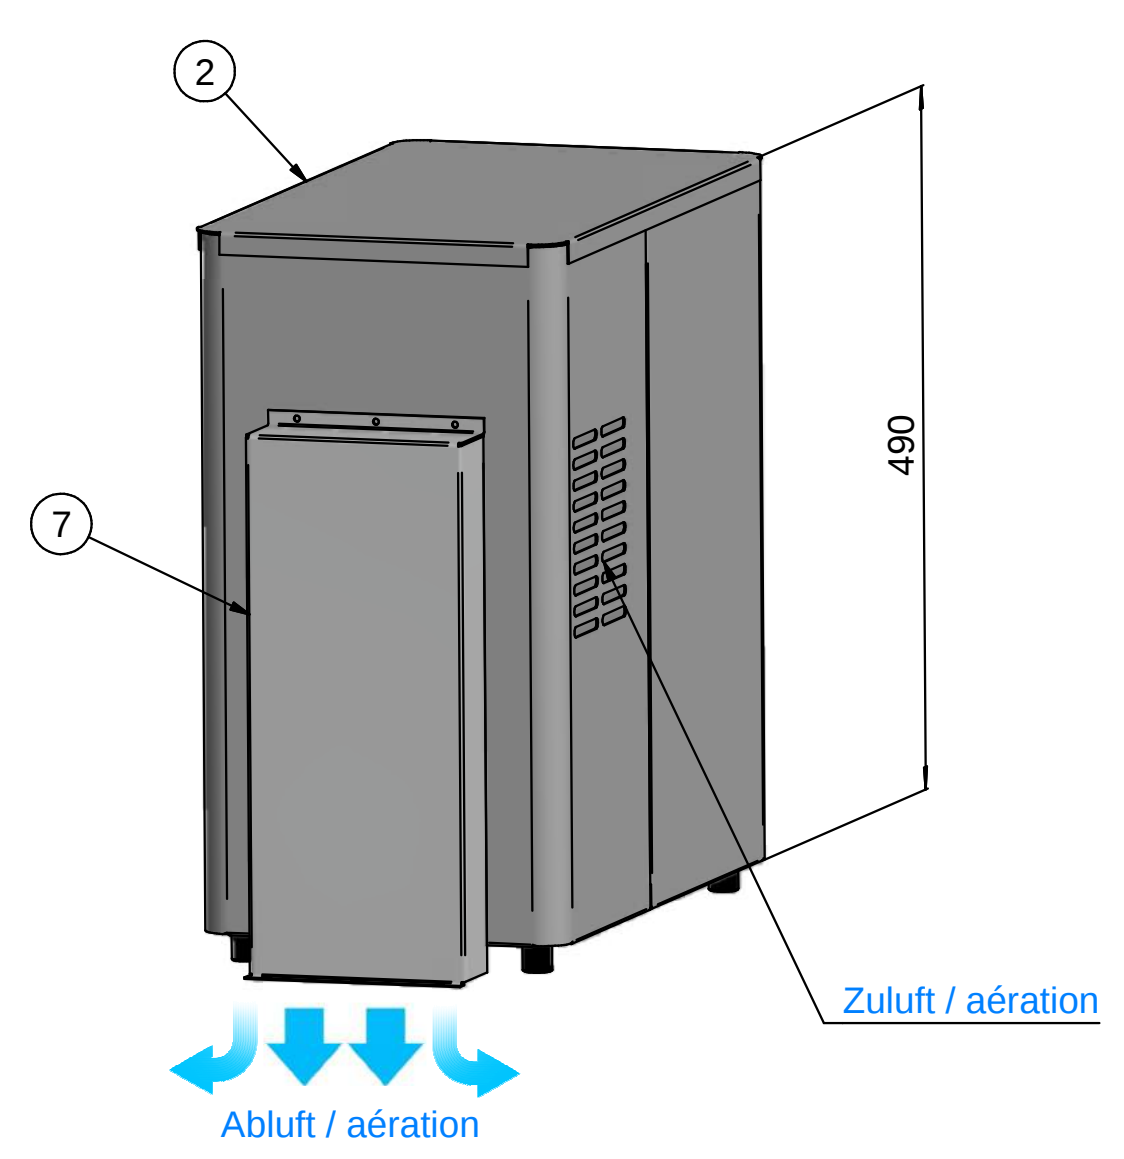
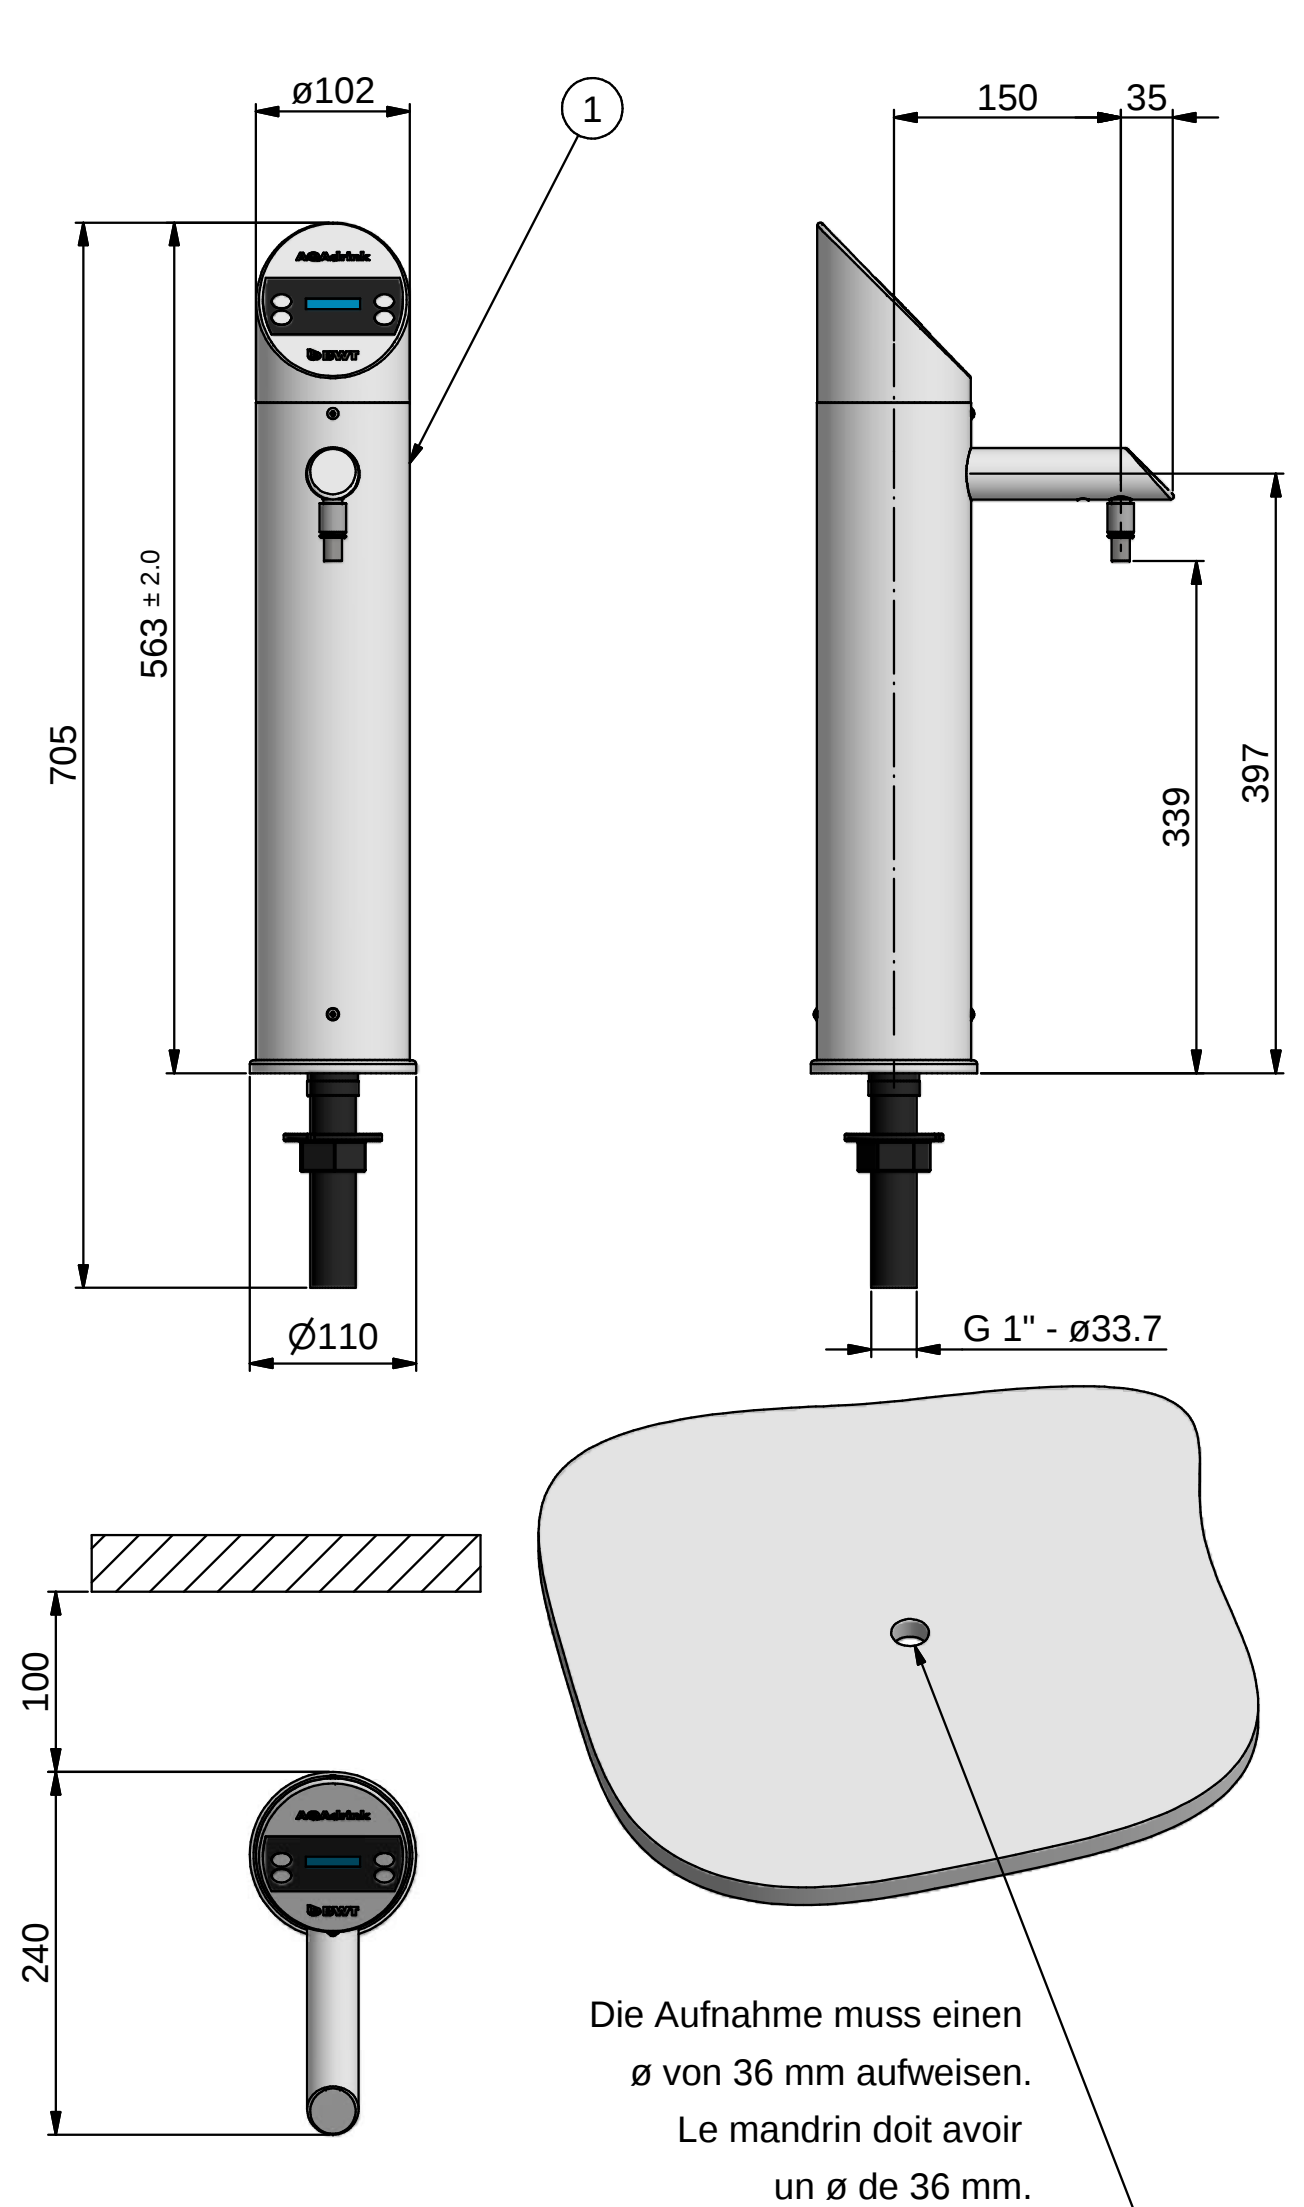


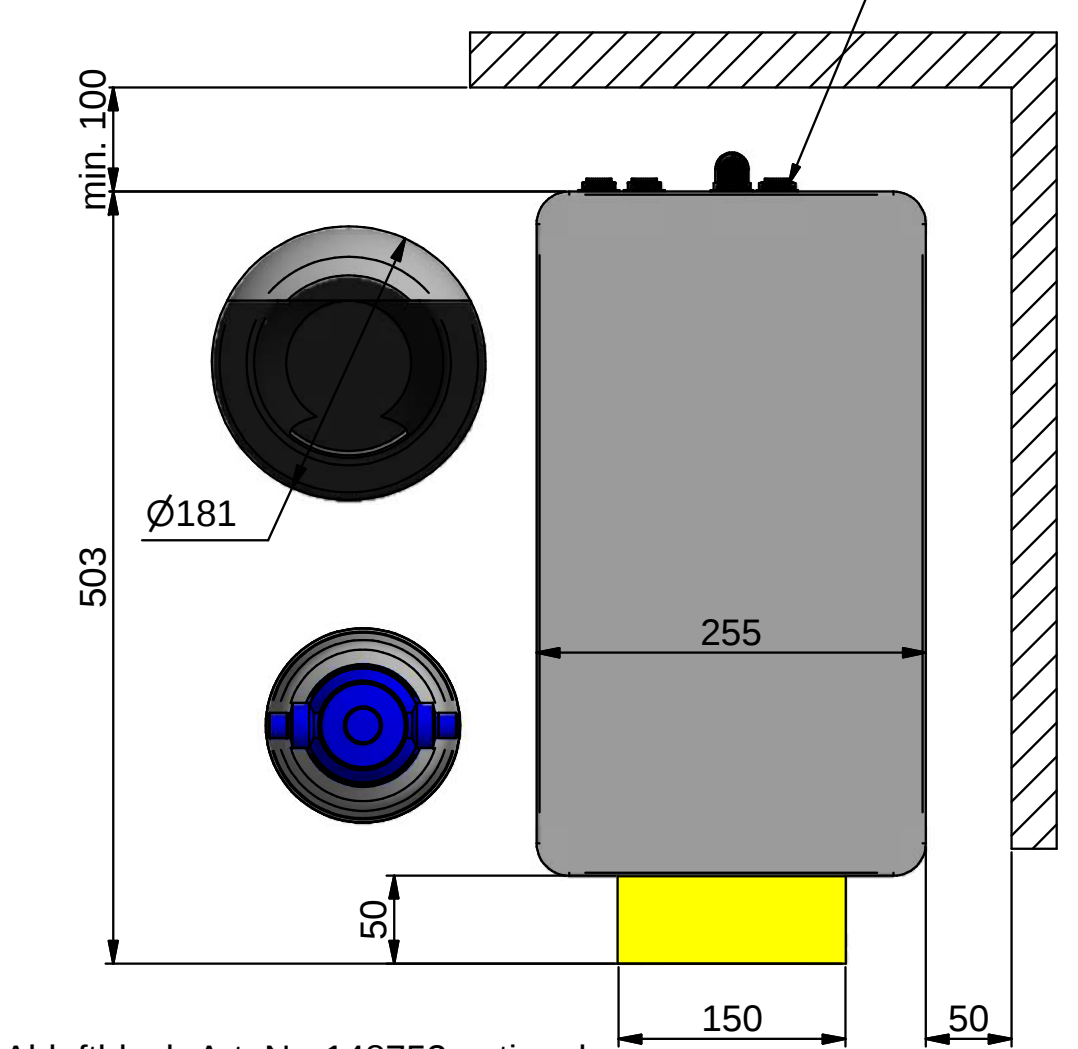

Beim Einbau des N70 ist eine ausreichende Be- und Entlüftung vorzusehen! Minimum 400 cm2
Die Be- und Entlüftungsquerschnitte dürfen nicht zugestellt werden.
Ausserdem müssen sie regelmässig von Staub gereinigt werden.
Montage Wasserfilter ausserhalb Kühlaggregat.

Veuillez prévoir une sortie d'aération à l'emplacement de l'appareil. Minimum 400 cm2
Par la suite, il faudra nettoyer régulièrement les grilles d'aération.
Montage du filtre à eau en dehors unité de refroidissement.

Wichtig! Important! Mögliche Abluftvarianten éventuelles variantes d'air d'échappement

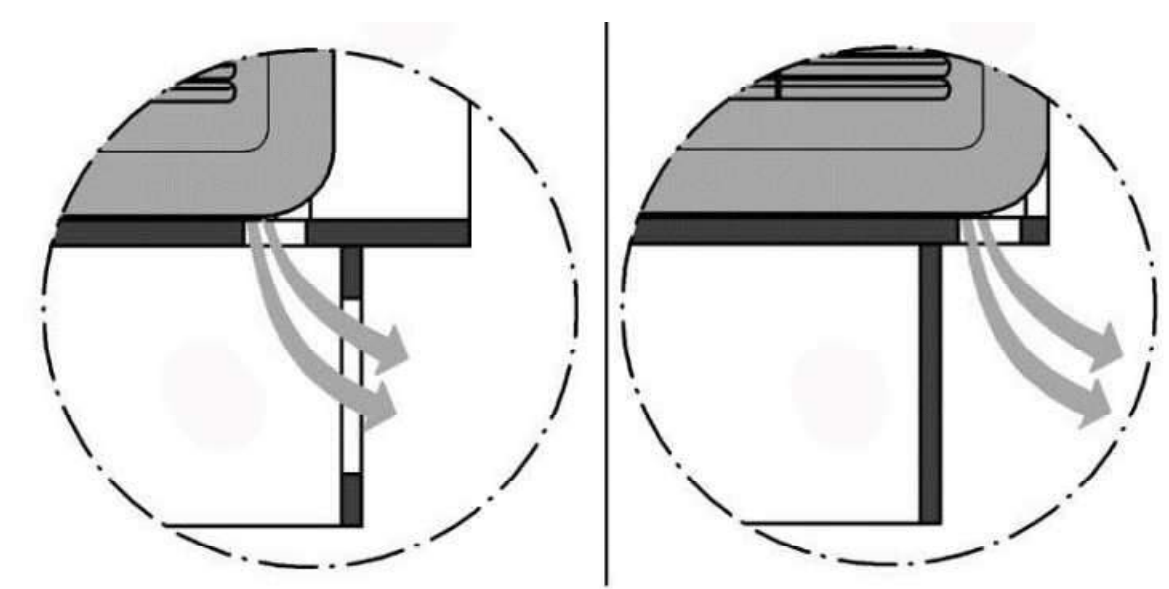

1. Tower
2. Kühleinheit / unité de refroidissement
3. CO2 - Flasche / bouteille de CO2
4. Aktivkohlefilter / filtre à charbon actif
5. 2x Stromanschluss / alimentation électrique 230V / 50Hz / 10A
6. Installationskit / kit d'installation (Zubehör / accessoire)
7. Abluftblech / plaque d'échappement (Zubehör / accessoire, Art. Nr. 148753)

Abluftblech Art. Nr. 148753 optional

4	22.08.17	M. Ruiz	Diverse Anpassungen
3	17.05.17	T. Stöckli	Schriftfeld Be-/Entlüftung eingefügt
2	08.05.17	M. Ruiz	Artikelnummer ergänzt
1	05.09.16	M. Ruiz	Aufnahme ø36 mm
Revision	Datum / Date	Name	Bemerkung / Remark
AQA drink Palaimon N70			
Massbild / Plan coté			
Filename: 90-11555		Art.Nr: 148592	
	Datum / Date	Name	Visum
Gezeichnet / Drawn	17.08.16	M. Ruiz	RM
Geprüft / Checked	17.08.16	A. Suma	SUA
Freigabe / Released	18.08.16	K-H. Köber	KHK
Format		Zeichnungs Nr. / Drawing No.	
A2		90-11555	
		4	
		Revision	